




Manual de instalação e de operações

Controlo remoto com fio

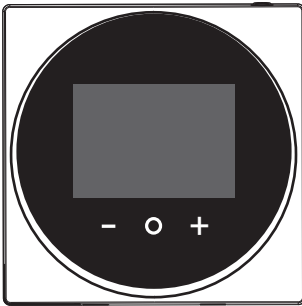

BRC1H519W
BRC1H519K
BRC1H519S

Manual de instalação e de operações
Controlo remoto com fio

Portugues

Índice

1	Precauções de segurança gerais	2
1.1	Para o utilizador	2
1.2	Para o instalador	3
2	Acerca deste documento	3
Para o utilizador		
3	Botões	4
4	Ecrãs iniciais	4
5	Ícones de estado	4
6	Funcionamento	5
6.1	Modo de funcionamento	5
6.1.1	Regular o modo de funcionamento	5
6.2	Ponto de regulação	5
6.2.1	Regular o ponto de regulação	5
6.3	Relógio e calendário	6
6.3.1	Regular o relógio e o calendário	6
6.4	Fluxo de ar	6
6.4.1	Direcção do fluxo de ar	6
6.4.2	Velocidade da ventoinha	6
6.5	Ventilação	6
6.5.1	Modo de ventilação	6
6.5.2	Taxa de ventilação	7
6.6	Funcionamento avançado	7
6.6.1	Efectuar uma ligação Bluetooth	7
7	Manutenção e assistência	7
7.1	Visão geral: Manutenção e assistência técnica	7
8	Resolução de problemas	7
8.1	Visão geral: Resolução de problemas	7
8.2	Deteção de fugas de refrigerante	7
8.2.1	Parar o alarme de deteção de fugas	7
Para o instalador		
9	Acerca da caixa	7
9.1	Desembalar o controlo remoto	7
10	Preparação	8
10.1	Requisitos de ligações eléctricas	8
11	Instalação	8
11.1	Montagem do controlo remoto	8
11.1.1	Para montar o controlo remoto	8
11.2	Fazer as ligações eléctricas	8
11.2.1	Para efectuar as ligações eléctricas	8
11.3	Fechar o controlo remoto	9
11.3.1	Para fechar o controlo remoto	9
12	Iniciar o sistema	9
12.1	Designar um controlo como secundário	9
13	Manutenção	9
13.1	Precauções de segurança de manutenção	9
13.2	Limpeza do controlo remoto	9
13.3	Indicação "Limpar filtro"	9
13.3.1	Remover a indicação "Limpar Filtro"	9











1 Precauções de segurança gerais

Leia atentamente estas medidas de segurança gerais antes de instalar o equipamento de ar condicionado e certifique-se de que o instala correctamente.

O incumprimento destas instruções pode resultar em danos materiais ou ferimentos pessoais, que podem tornar-se graves, dependendo das circunstâncias.

Significado dos avisos e símbolos

Estas mensagens de segurança são utilizadas para chamar a sua atenção. O significado de cada mensagem de segurança é descrito abaixo:

	AVISO Indica uma situação que pode resultar em morte ou ferimentos graves.
	CUIDADO Indica uma situação que pode resultar em ferimentos menores ou moderados.
	PERIGO Indica uma situação que resulta em morte ou ferimentos graves.
	PERIGO: RISCO DE EXPLOÇÃO Indica uma situação que pode resultar em explosão.
	INFORMAÇÕES Apresenta dicas úteis ou informações adicionais.
	NOTIFICAÇÃO Indica uma situação que pode resultar em danos materiais ou no equipamento.
1.1 Para o utilizador	
	INFORMAÇÕES Consulte também o manual de operações fornecido com as unidades interior e de exterior.
	AVISO NÃO brinque com a unidade nem com o respectivo controlo remoto. A utilização acidental por uma criança pode causar danos físicos ou problemas de saúde.
	AVISO Para evitar choques eléctricos ou incêndios: <ul style="list-style-type: none"> NÃO utilize o controlo remoto com as mãos molhadas. NÃO desmonte o controlo remoto nem toque nos componentes internos. Contacte o seu revendedor. NÃO modifique nem repare o controlo remoto. Contacte o seu revendedor. NÃO mude de lugar nem reinstale o controlo remoto sozinho. Contacte o seu revendedor.
	AVISO NÃO utilize materiais inflamáveis (por ex., lacas ou insecticidas) perto do controlo remoto.



NOTIFICAÇÃO

NÃO utilize solventes orgânicos, tais como diluentes, para limpar o controlo remoto. **Consequência possível:** danos, choques eléctricos ou incêndios.

1.2 Para o instalador

As precauções descritas neste documento dizem respeito a tópicos muito importantes, siga-os rigorosamente.



INFORMAÇÕES

Este controlo remoto é uma opção e não pode ser utilizado isoladamente. Consulte também o manual de instalação e de operações das unidades interior e de exterior.



NOTIFICAÇÃO

A instalação ou fixação inadequada do equipamento ou dos acessórios pode provocar choques eléctricos, curto-circuitos, fugas, incêndios ou outros danos no equipamento. Utilize apenas acessórios, equipamento opcional e peças sobresselentes fabricadas ou aprovadas pela Daikin.



AVISO

Todas as ligações eléctricas locais e componentes DEVEM ser instalados por um electricista certificado e DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.



NOTIFICAÇÃO

O controlo remoto DEVE ser montado numa divisão interior.



NOTIFICAÇÃO

Se o controlo remoto for utilizado como termóstato de ambiente, seleccione um local de instalação onde a temperatura média da divisão possa ser detectada.

NÃO instale o controlo remoto nos seguintes locais:

- Em locais expostos directamente à luz solar.
- Em locais próximos de uma fonte de calor.
- Em locais afectados por ar exterior ou por correntes de ar (por ex., devido à abertura ou fecho de portas).
- Em locais onde o visor possa ficar facilmente sujo.
- Em locais onde NÃO haja um acesso fácil aos controlos.
- Em locais com temperaturas $<-10^{\circ}\text{C}$ e $>50^{\circ}\text{C}$.
- Em locais com humidade relativa $>95\%$.
- Em locais onde existam máquinas que emitam ondas electromagnéticas. As ondas electromagnéticas podem perturbar o sistema de controlo, provocando avarias no equipamento.
- Em locais onde possa ficar exposto à água ou em zonas geralmente húmidas.

Se NÃO tiver a certeza de como instalar ou utilizar a unidade, contacte o seu representante.

Depois de terminar a instalação:

- Efectue um teste de funcionamento para verificar se existem falhas.

- Ensine o utilizador a utilizar o controlo remoto.
- Solicite ao utilizador que guarde o manual para referência futura.



INFORMAÇÕES

Contacte o seu revendedor relativamente à relocalização e reinstalação do controlo remoto.

2 Acerca deste documento

Público-alvo

Instaladores autorizados e utilizadores finais

Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

- **Manual de instalação e de operações:**
 - Instruções de instalação
 - Instruções básicas de operação
 - Formato: Papel (na caixa do controlo remoto)
- **Guia para instalação e utilização:**
 - Informações detalhadas sobre a instalação e a operação
 - Formato: Ficheiros digitais em <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Documentação na aplicação Daikin Control Assistant:**
 - O controlo apenas permite regulações e funcionamento básicos. As regulações e o funcionamento avançados são efectuados através da aplicação Daikin Control Assistant. Para obter mais informações, consulte a aplicação e a respectiva documentação na aplicação.
 - Formato: Aplicação disponível no Google Play e na Apple Store
- **Declaração de conformidade:**
 - A Daikin Europe N.V. declara que o equipamento de rádio do tipo BRC1H está em conformidade com a directiva 2014/53/UE. A declaração de conformidade original encontra-se disponível na página do produto BRC1H em <http://www.daikin.eu/BRC1H>.
 - Formato: Ficheiro digital da página do produto



As actualizações mais recentes da documentação fornecida podem estar disponíveis no site regional Daikin ou através do seu representante.


A documentação original está escrita em inglês. Todos os outros idiomas são traduções.

Dados de engenharia

- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).
- O **conjunto completo** dos mais recentes dados técnicos está disponível na extranet Daikin (autenticação obrigatória).

Para o utilizador

3 Botões

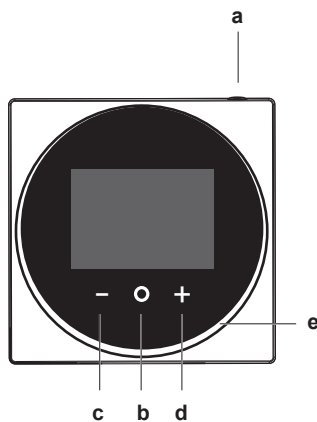


- a LIGAR/DESLIGAR
 - Se estiver desligado, prima para ligar o sistema. Como resultado, o indicador de estado (e) também será ligado.
 - Se estiver ligado, prima para desligar o sistema. Como resultado, o indicador de estado (e) também será desligado.
- b ENTER/ACTIVAR /REGULAR
 - Permite aceder ao menu principal a partir do ecrã inicial.
 - Permite aceder a um dos submenus a partir do menu principal.
 - Permite activar um modo de funcionamento/ventilação a partir do respectivo submenu.
 - Permite confirmar uma regulação num dos submenus.
- c DESLOCAR/AJUSTAR
 - Para deslocar para a esquerda.
 - Para ajustar uma regulação (predefinição: diminuir).
- d DESLOCAR/AJUSTAR
 - Para deslocar para a direita.
 - Para ajustar uma regulação (predefinição: aumentar).

INFORMAÇÕES

Para obter uma descrição completa do comportamento do indicador de estado, consulte o guia para instalação e utilização.

4 Ecrãs iniciais

Dependendo da configuração do instalador, o controle remoto possui um ecrã inicial padrão ou detalhado. Na maioria dos casos, o ecrã inicial padrão apenas apresenta o modo de funcionamento activo, mensagens (se existirem) e a temperatura do ponto de regulação (no caso do modo de refrigeração, aquecimento ou funcionamento automático). O ecrã inicial detalhado apresenta todos os tipos de informações através dos ícones de estado.

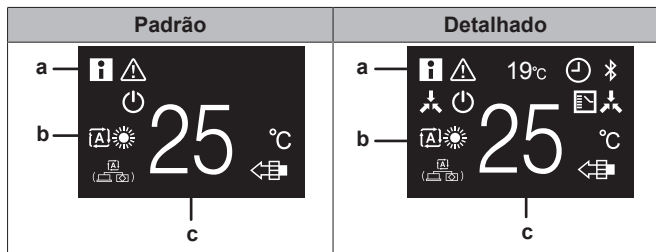

- a Mensagens
- b Modo de funcionamento activo
- c Temperatura do ponto de regulação

INFORMAÇÕES

O controle remoto está equipado com uma função de poupança de energia que faz com que o ecrã fique em branco após um período de inactividade. Para acender novamente o ecrã, prima um dos botões.

5 Ícones de estado

Ícone	Descrição
	Funcionamento do sistema. Indica que o sistema está a funcionar.
	Bluetooth. ¹ Indica que o controle remoto está a comunicar com um dispositivo móvel, para utilização com a aplicação Daikin Control Assistant.
	Controlo centralizado. Indica que o sistema é controlado pelo equipamento de controlo centralizado (acessório opcional) e que o controlo do sistema pelo controle é limitado.
	Comutação sob controlo centralizado. Indica que a comutação de refrigeração/aquecimento está sob controlo centralizado por outra unidade interior ou por um selector opcional de refrigeração/aquecimento ligado à unidade de exterior.
	Iniciar descongelamento/aquecimento. Indica que o modo de início de descongelamento/aquecimento está activo.
	Temporizador. Indica que o temporizador ou o temporizador desligado está activado.
	Relógio não regulado. Indica que o relógio do controle remoto não está regulado.
	Funcionamento do filtro com auto-limpeza. Indica que o funcionamento do filtro com auto-limpeza está activo.
	Início rápido. Indica que o modo de início rápido está activo (apenas Sky Air).
	Teste de funcionamento. Indica que o modo de teste de funcionamento está activo (apenas Sky Air).
	Inspeção. Indica que a unidade interior ou de exterior está a ser inspeccionada.
	Inspeção periódica. Indica que a unidade interior ou de exterior está a ser inspeccionada.

⁽¹⁾ Os logótipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e a sua utilização pela Daikin Europe N.V. está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Ícone	Descrição
	Reserva. Indica que no sistema uma unidade interior está regulada como unidade interior de reserva.
	Direcção do fluxo de ar individual. Indica que a regulação da direcção do fluxo de ar individual está activada.
	Informação. Indica que o sistema tem uma mensagem a transmitir. Para visualizar a mensagem, acceda ao ecrã de informações.
	Aviso. Indica que ocorreu um erro ou que é necessário efectuar a manutenção de um componente da unidade interior.
	Controlo de exigência. Indica que o consumo energético do sistema está a ser limitado e que este está a funcionar com capacidade restringida.
	Fim do controlo de exigência. Indica que o consumo energético do sistema já não está a ser limitado e que este já não está a funcionar com capacidade restringida.
	Rotação. Indica que o modo de rotação está activo.
	Recuo. Indica que a unidade interior está a funcionar sob condições de recuo.
	Ventilação. Indica que uma unidade de ventilação com recuperação de calor está ligada.

INFORMAÇÕES

- Para obter informações sobre os ícones do modo de funcionamento e do modo de ventilação, consulte "6.1 Modo de funcionamento" na página 5 e "6.5.1 Modo de ventilação" na página 6, respectivamente.
- A maioria dos ícones está relacionada com itens regulados na aplicação Daikin Control Assistant. Para obter mais informações, consulte a aplicação e o guia para instalação e utilização.

6 Funcionamento

No ecrã inicial, prima para aceder ao menu principal. Utilize e para percorrer os menus. Prima novamente para aceder a um dos menus.

INFORMAÇÕES

- Dependendo do tipo de unidade interior utilizada, poderão estar disponíveis mais ou menos menus.
- No menu principal, o ícone de cada menu reflecte a regulação ou o modo activo actual. Ao utilizar o controlo remoto, o menu de navegação pode ser diferente daquele representado neste manual.
- O controlo apenas permite o funcionamento básico do sistema. Para o funcionamento avançado (recuo, temporizador, etc.), consulte a aplicação Daikin Control Assistant.

6.1 Modo de funcionamento

A unidade interior pode funcionar em vários modos de funcionamento.

Ícone	Modo de funcionamento
	Refrigeração. Neste modo, a refrigeração é activada à medida das necessidades determinadas pelo ponto de regulação.
	Aquecimento. Neste modo, o aquecimento é activado à medida das necessidades determinadas pelo ponto de regulação.
	Apenas ventilação. Neste modo, o ar circula sem aquecimento ou refrigeração.
	Desumidificação. Neste modo, a humidade do ar baixa, verificando-se apenas uma pequena diminuição da temperatura. A temperatura e a velocidade da ventoinha são controladas automaticamente, não sendo possível controlá-las com o controlo remoto. A operação de desumidificação não funciona, se a temperatura ambiente for demasiado baixa.
	Ventilação. Neste modo, o espaço é ventilado, mas não é arrefecido nem aquecido.
	Limpeza do ar. Neste modo, a unidade opcional de limpeza do ar é operada.
	Ventilação + Limpeza do ar. Combinação da ventilação e da limpeza do ar.
	Automático. No modo automático, a unidade interior alterna automaticamente entre o modo de aquecimento e de refrigeração, conforme determinado pelo ponto de regulação.

INFORMAÇÕES


Dependendo da unidade interior, estão disponíveis mais ou menos modos de funcionamento.

6.1.1 Regular o modo de funcionamento

- Navegue até ao menu do modo de funcionamento.



- Utilize e para seleccionar um modo de funcionamento.



- Prima para activar.

Resultado: A unidade interior altera o seu modo de funcionamento e o controlo remoto regressa ao ecrã inicial.

6.2 Ponto de regulação

O ponto de regulação é a temperatura-alvo para os modos de refrigeração, aquecimento e funcionamento automático.

6.2.1 Regular o ponto de regulação

Pré-requisito: O modo de funcionamento activo é: "Refrigeração", "Aquecimento" ou Automático".

6 Funcionamento

- 1 No ecrã inicial, utilize  e  para ajustar o ponto de regulação.



Resultado: A unidade interior altera o seu ponto de regulação da temperatura.

6.3 Relógio e calendário

Regule a hora e a data para as unidades interiores ligadas ao controlo remoto.

6.3.1 Regular o relógio e o calendário

- 1 Navegue até ao menu do relógio e do calendário.



- 2 Regule a hora e a data.

6.4 Fluxo de ar

6.4.1 Direcção do fluxo de ar

A direcção do fluxo de ar é a direcção na qual a unidade interior expela o ar.



INFORMAÇÕES

Para obter mais informações, consulte o guia para instalação e utilização.

Regular a direcção do fluxo de ar

- 1 Navegue até ao menu da direcção do fluxo de ar.



- 2 Utilize  e  para ajustar a direcção do fluxo de ar.



- 3 Prima  para confirmar.

Resultado: A unidade interior altera a direcção do fluxo de ar e o controlo remoto regressa ao ecrã inicial.

6.4.2 Velocidade da ventoinha

A velocidade da ventoinha é a intensidade do fluxo de ar que sai da unidade interior.



INFORMAÇÕES

Para obter mais informações, consulte o guia para instalação e utilização.

Regular a velocidade da ventoinha

- 1 Navegue até ao menu da velocidade da ventoinha.



- 2 Utilize  e  para ajustar a velocidade da ventoinha.



- 3 Prima  para confirmar.

Resultado: A unidade interior altera a velocidade da ventoinha e o controlo remoto regressa ao ecrã inicial.

6.5 Ventilação






INFORMAÇÕES

As regulações da ventilação APENAS podem ser efectuadas para unidades de ventilação com recuperação de calor.

6.5.1 Modo de ventilação

A unidade de ventilação com recuperação de calor pode funcionar em vários modos de funcionamento.

Ícone	Modo de ventilação
	Ventilação com recuperação de energia. O ar exterior é fornecido para a divisão depois de passar por um permutador de calor.
	Bypass. O ar exterior é fornecido para a divisão sem passar por um permutador de calor.
	Automático. Para ventilar a divisão da forma mais eficiente, a unidade de ventilação com recuperação de calor alterna automaticamente entre o modo de "Bypass" e "Ventilação com recuperação de energia" (com base nos cálculos internos).



INFORMAÇÕES


Dependendo da unidade de ventilação com recuperação de calor, estão disponíveis mais ou menos modos de ventilação.

Regular o modo de ventilação

- 1 Navegue até ao menu do modo de ventilação.



- 2 Utilize  e  para seleccionar um modo de ventilação.



- 3 Prima  para activar.

Resultado: A unidade de ventilação com recuperação de calor altera o seu modo de funcionamento e o controlo remoto regressa ao ecrã inicial.

6.5.2 Taxa de ventilação

A taxa de ventilação é a velocidade da ventoinha durante a ventilação.

Regular a taxa de ventilação

- 1 Navegue até ao menu do modo da taxa de ventilação.



- 2 Utilize **-** e **+** para ajustar a taxa de ventilação.



- 3 Prima **OK** para confirmar.

Resultado: A unidade de ventilação com recuperação de calor altera a sua taxa de ventilação e o controlo remoto regressa ao ecrã inicial.

6.6 Funcionamento avançado

O controlo apenas permite o funcionamento básico. Para o funcionamento avançado, utilize a aplicação Daikin Control Assistant.

6.6.1 Efectuar uma ligação Bluetooth

Pré-requisito: Deve possuir um dispositivo móvel com a aplicação Daikin Control Assistant instalada e em execução.

Pré-requisito: O seu dispositivo móvel deve suportar a versão 4.2 do Bluetooth.


- 1 Abra a aplicação Daikin Control Assistant e siga as instruções a partir daí.

7 Manutenção e assistência

7.1 Visão geral: Manutenção e assistência técnica

Quando o sistema necessitar de manutenção ou assistência técnica, contacte o seu revendedor.


Quando for necessário efectuar a manutenção dos seguintes componentes da unidade interior, ser-lhe-á apresentado um ecrã de manutenção quando tentar aceder ao menu principal:

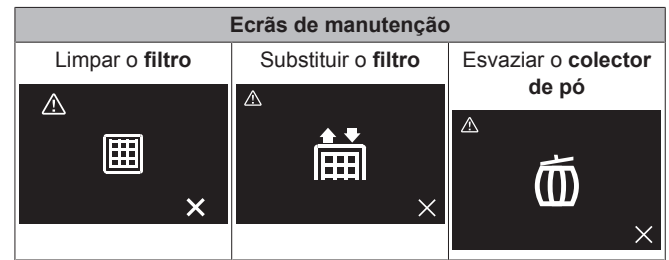

8 Resolução de problemas

8.1 Visão geral: Resolução de problemas


Se o sistema estiver com erro e o controlo remoto lhe apresentar um ecrã de erro quando tenta aceder ao menu principal, contacte o seu revendedor.

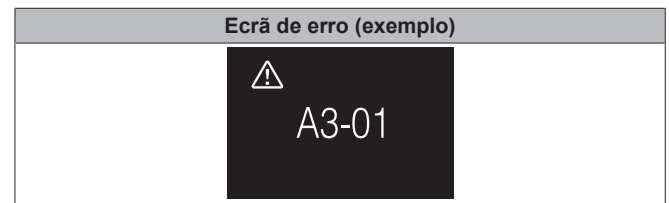

8.2 Detecção de fugas de refrigerante


Quando o sistema detecta uma fuga de refrigerante, é accionado um alarme. Pare o alarme e contacte o seu revendedor.

8.2.1 Parar o alarme de detecção de fugas



- 1 Prima **+** durante 3 segundos para parar o alarme.

Resultado: O alarme pára.



- 2 Contacte o seu revendedor.


Para o instalador

9 Acerca da caixa

9.1 Desembalar o controlo remoto

- 1 Abra a caixa.
- 2 Separe os acessórios.

10 Preparação



- a Manual de instalação e de operações
b Parafusos de madeira + buchas (Ø4,0×30)

10 Preparação

10.1 Requisitos de ligações eléctricas

Todas as ligações devem cumprir os seguintes requisitos:


Especificações de cablagem	Valor
Tipo	Fio ou cabo revestido a PVC (2 condutores)
Secção	0,75~1,25 mm ²
Comprimento máximo	500 m

11 Instalação

11.1 Montagem do controlo remoto

Antes de poder montar o controlo remoto, tem de determinar o encaminhamento da cablagem e, em conformidade, retirar uma peça da caixa traseira do controlo.

A cablagem pode ser encaminhada por cima, por trás, pela esquerda ou por baixo. Retire uma peça da caixa traseira de acordo com a ilustração:

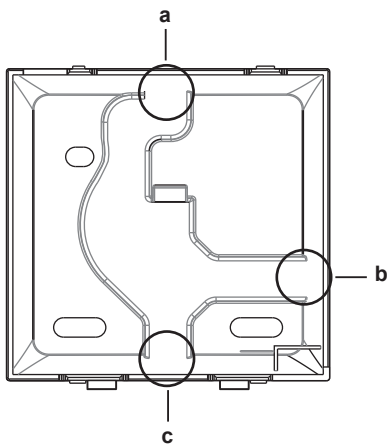


- a Cablagem por cima
b Cablagem pela esquerda
c Cablagem por baixo

Caso esteja a encaminhar a cablagem por trás, não tem de retirar nada.

11.1.1 Para montar o controlo remoto

- 1 Retire os parafusos e as buchas do saco de acessórios.
- 2 Monte a caixa traseira numa superfície plana.

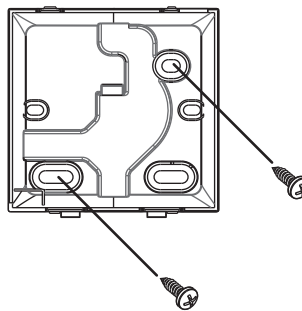

! NOTIFICAÇÃO

Tenha o cuidado de não distorcer a caixa traseira por eventual aperto excessivo dos parafusos de montagem.

11.2 Fazer as ligações eléctricas

! NOTIFICAÇÃO

Cabos de ligação NÃO incluídos.


! NOTIFICAÇÃO

Durante as ligações, mantenha os fios longe da cablagem da fonte de alimentação, para evitar a comunicação de ruído eléctrico (ruído externo).


11.2.1 Para efectuar as ligações eléctricas

Ligue os terminais P1/P2 do controlo aos terminais P1/P2 da unidade interior.


Por cima

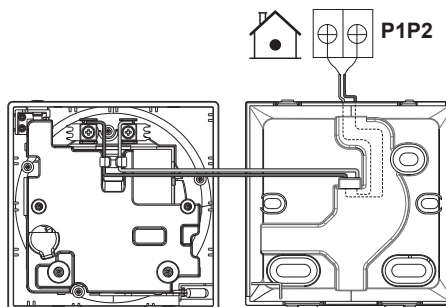


Por trás

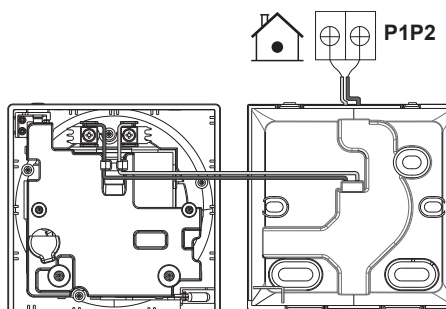

Pela esquerda

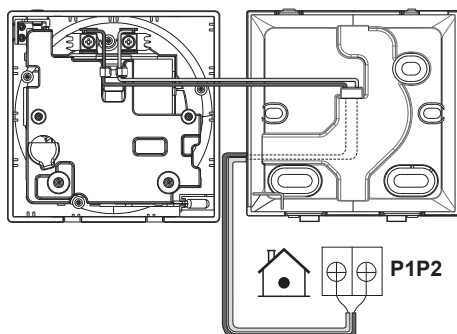

Por baixo

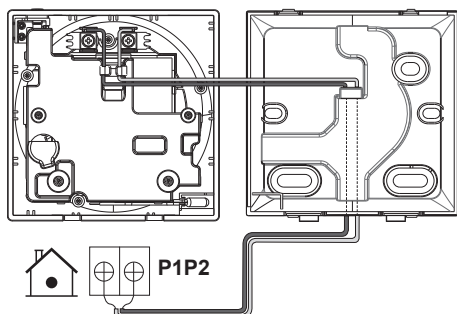

11.3 Fechar o controlo remoto



CUIDADO

Nunca toque nos componentes internos do controlo remoto.



CUIDADO

Ao fechar o controlo, tenha cuidado para não trilhar a cablagem.




NOTIFICAÇÃO

Para evitar danos, certifique-se de que a parte frontal do controlo fica bem encaixada na caixa traseira.

11.3.1 Para fechar o controlo remoto

- 1 Encaixe a parte frontal do controlo na caixa traseira.

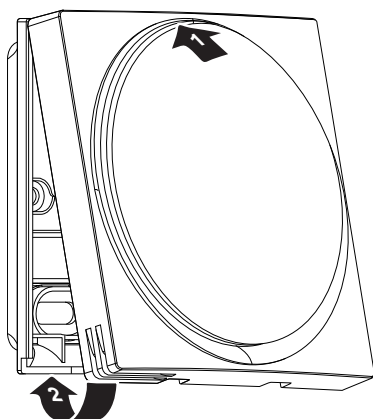

12 Iniciar o sistema

A alimentação eléctrica do controlo provém da unidade interior. Este será iniciado assim que for ligado. Para poder utilizar o controlo remoto, certifique-se de que a unidade interior está ligada.

O controlo será automaticamente iniciado assim que for ligado. Caso seja o primeiro e único controlo a ser ligado à unidade interior, será automaticamente designado como controlo principal. Para que um segundo controlo seja designado como controlo secundário, é necessária acção manual. Para ver as instruções, consulte "12.1 Designar um controlo como secundário" na página 9.


12.1 Designar um controlo como secundário

Pré-requisito: Um controlo principal já deve estar ligado à unidade interior.

- 1 Ligue um segundo controlo.

Resultado: Este será iniciado automaticamente.

- 2 Aguarde até que um erro U5 ou U8 seja apresentado no ecrã.

- 3 Quando o erro U5 ou U8 for apresentado, prima  e mantenha-o premido até que seja apresentado "2" no ecrã.

Resultado: O controlo está agora designado como secundário.

13 Manutenção

13.1 Precauções de segurança de manutenção



AVISO

Antes de realizar qualquer actividade de manutenção ou reparação, interrompa o funcionamento do sistema com o controlo e desligue o disjuntor de alimentação. **Consequência possível:** choques eléctricos ou ferimentos.



NOTIFICAÇÃO

NÃO utilize solventes orgânicos, tais como diluentes, para limpar o controlo remoto. **Consequência possível:** danos, choques eléctricos ou incêndios.



AVISO

Não lave o controlo remoto. **Consequência possível:** fugas de corrente, choques eléctricos ou incêndios.




INFORMAÇÕES

Se não for possível remover facilmente a sujidade na superfície durante a limpeza do controlo remoto, molhe o pano em detergente neutro diluído em água, torça bem o pano, e limpe a superfície. Depois, seque com um pano seco.

13.2 Limpeza do controlo remoto

- 1 Limpe o ecrã e outras partes superficiais do controlo remoto com um pano seco.

13.3 Indicação "Limpar filtro"

Quando o filtro da unidade interior estiver sujo e precisar de ser limpo, o controlador dará esta indicação apresentado  no canto superior esquerdo do ecrã inicial, e apresentado o ecrã "Limpar filtro" assim que tentar aceder ao menu principal a partir do ecrã inicial.


13.3.1 Remover a indicação "Limpar Filtro"

Pré-requisito: Ao tentar aceder ao menu principal a partir do ecrã inicial, é-lhe apresentado o ecrã "Limpar filtro".

13 Manutenção



- 1 Limpe o filtro.
- 2 Prima **+** para remover a indicação "Limpar filtro".

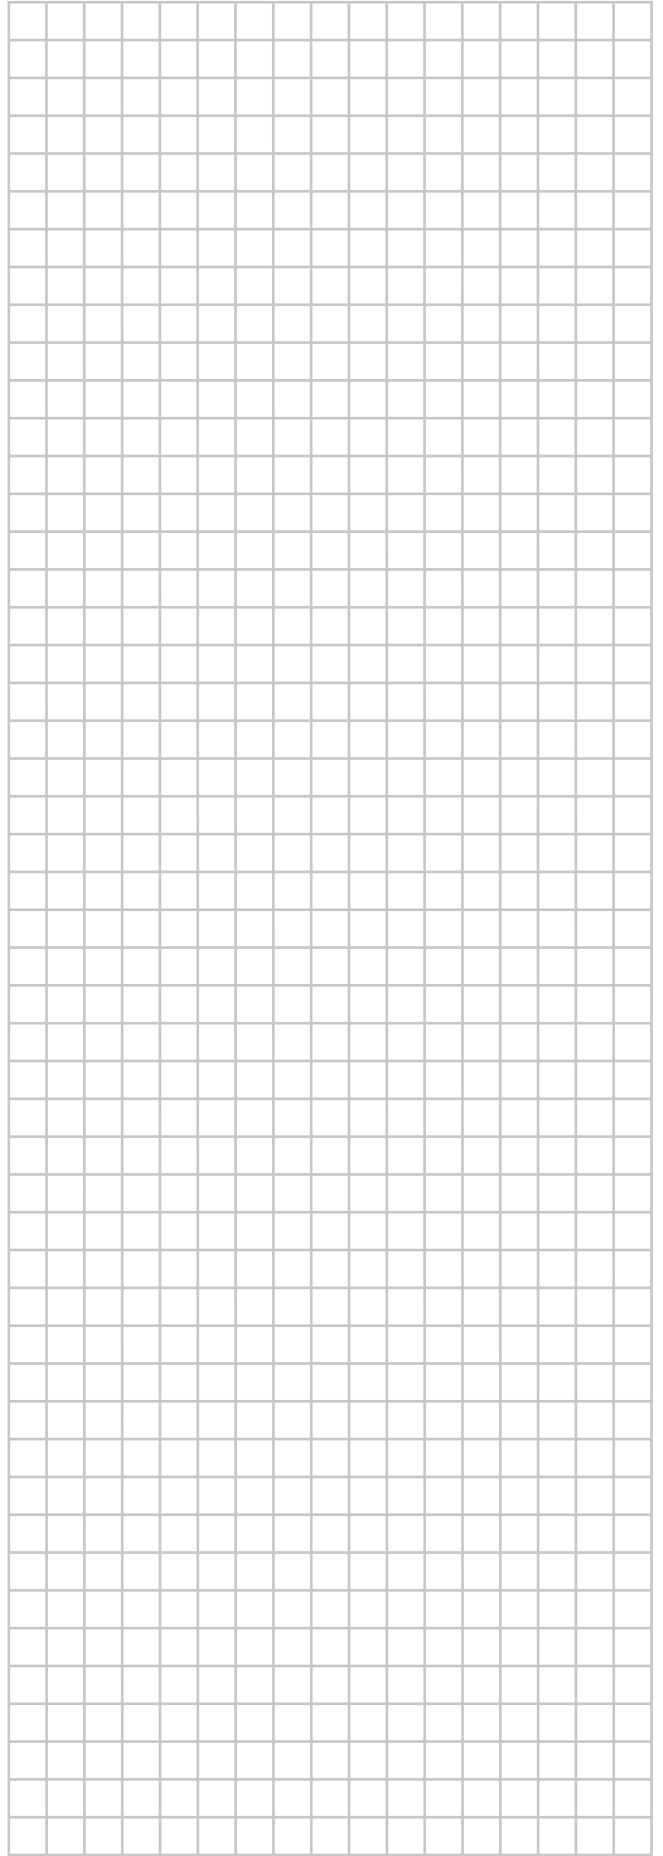

ERC



UA. TR. 028



A005 18

Numéro d'agrément: MR 15844 ANRT 2018
Date d'agrément: 16/02/2018

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA
TRA-TA-R/5107/18
D100428

TRC/LPD/2018/60

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P511630-1B 2018.03